


## Контроль питания в МДОУ “Детский сад № 140 “

Дата	Кол-во детей	Объём несъеденной пищи ( наличие отходов после завтрака)	Объём несъеденной пищи ( наличие отходов после обеда)
29.11.2022	122	Объём выданной пищи на завтрак 53,4 л Объём отходов 7,5 л – 14%	Объём выданной пищи на обед 82,8 л Объём отходов 13,0 л-15%
30.11. 2022	119	Объём выданной пищи на завтрак 47,6 л Объём отходов 7,2л-14%	Объём выданной пищи на обед 78,2 л Объём отходов 13,2 л-16%

В комиссию по контролю был приглашен представитель от родителей Чекаурова А.А

Заведующий МДОУ “Детский сад № 140” \_\_\_\_\_ Ю.Н.Жихарева.



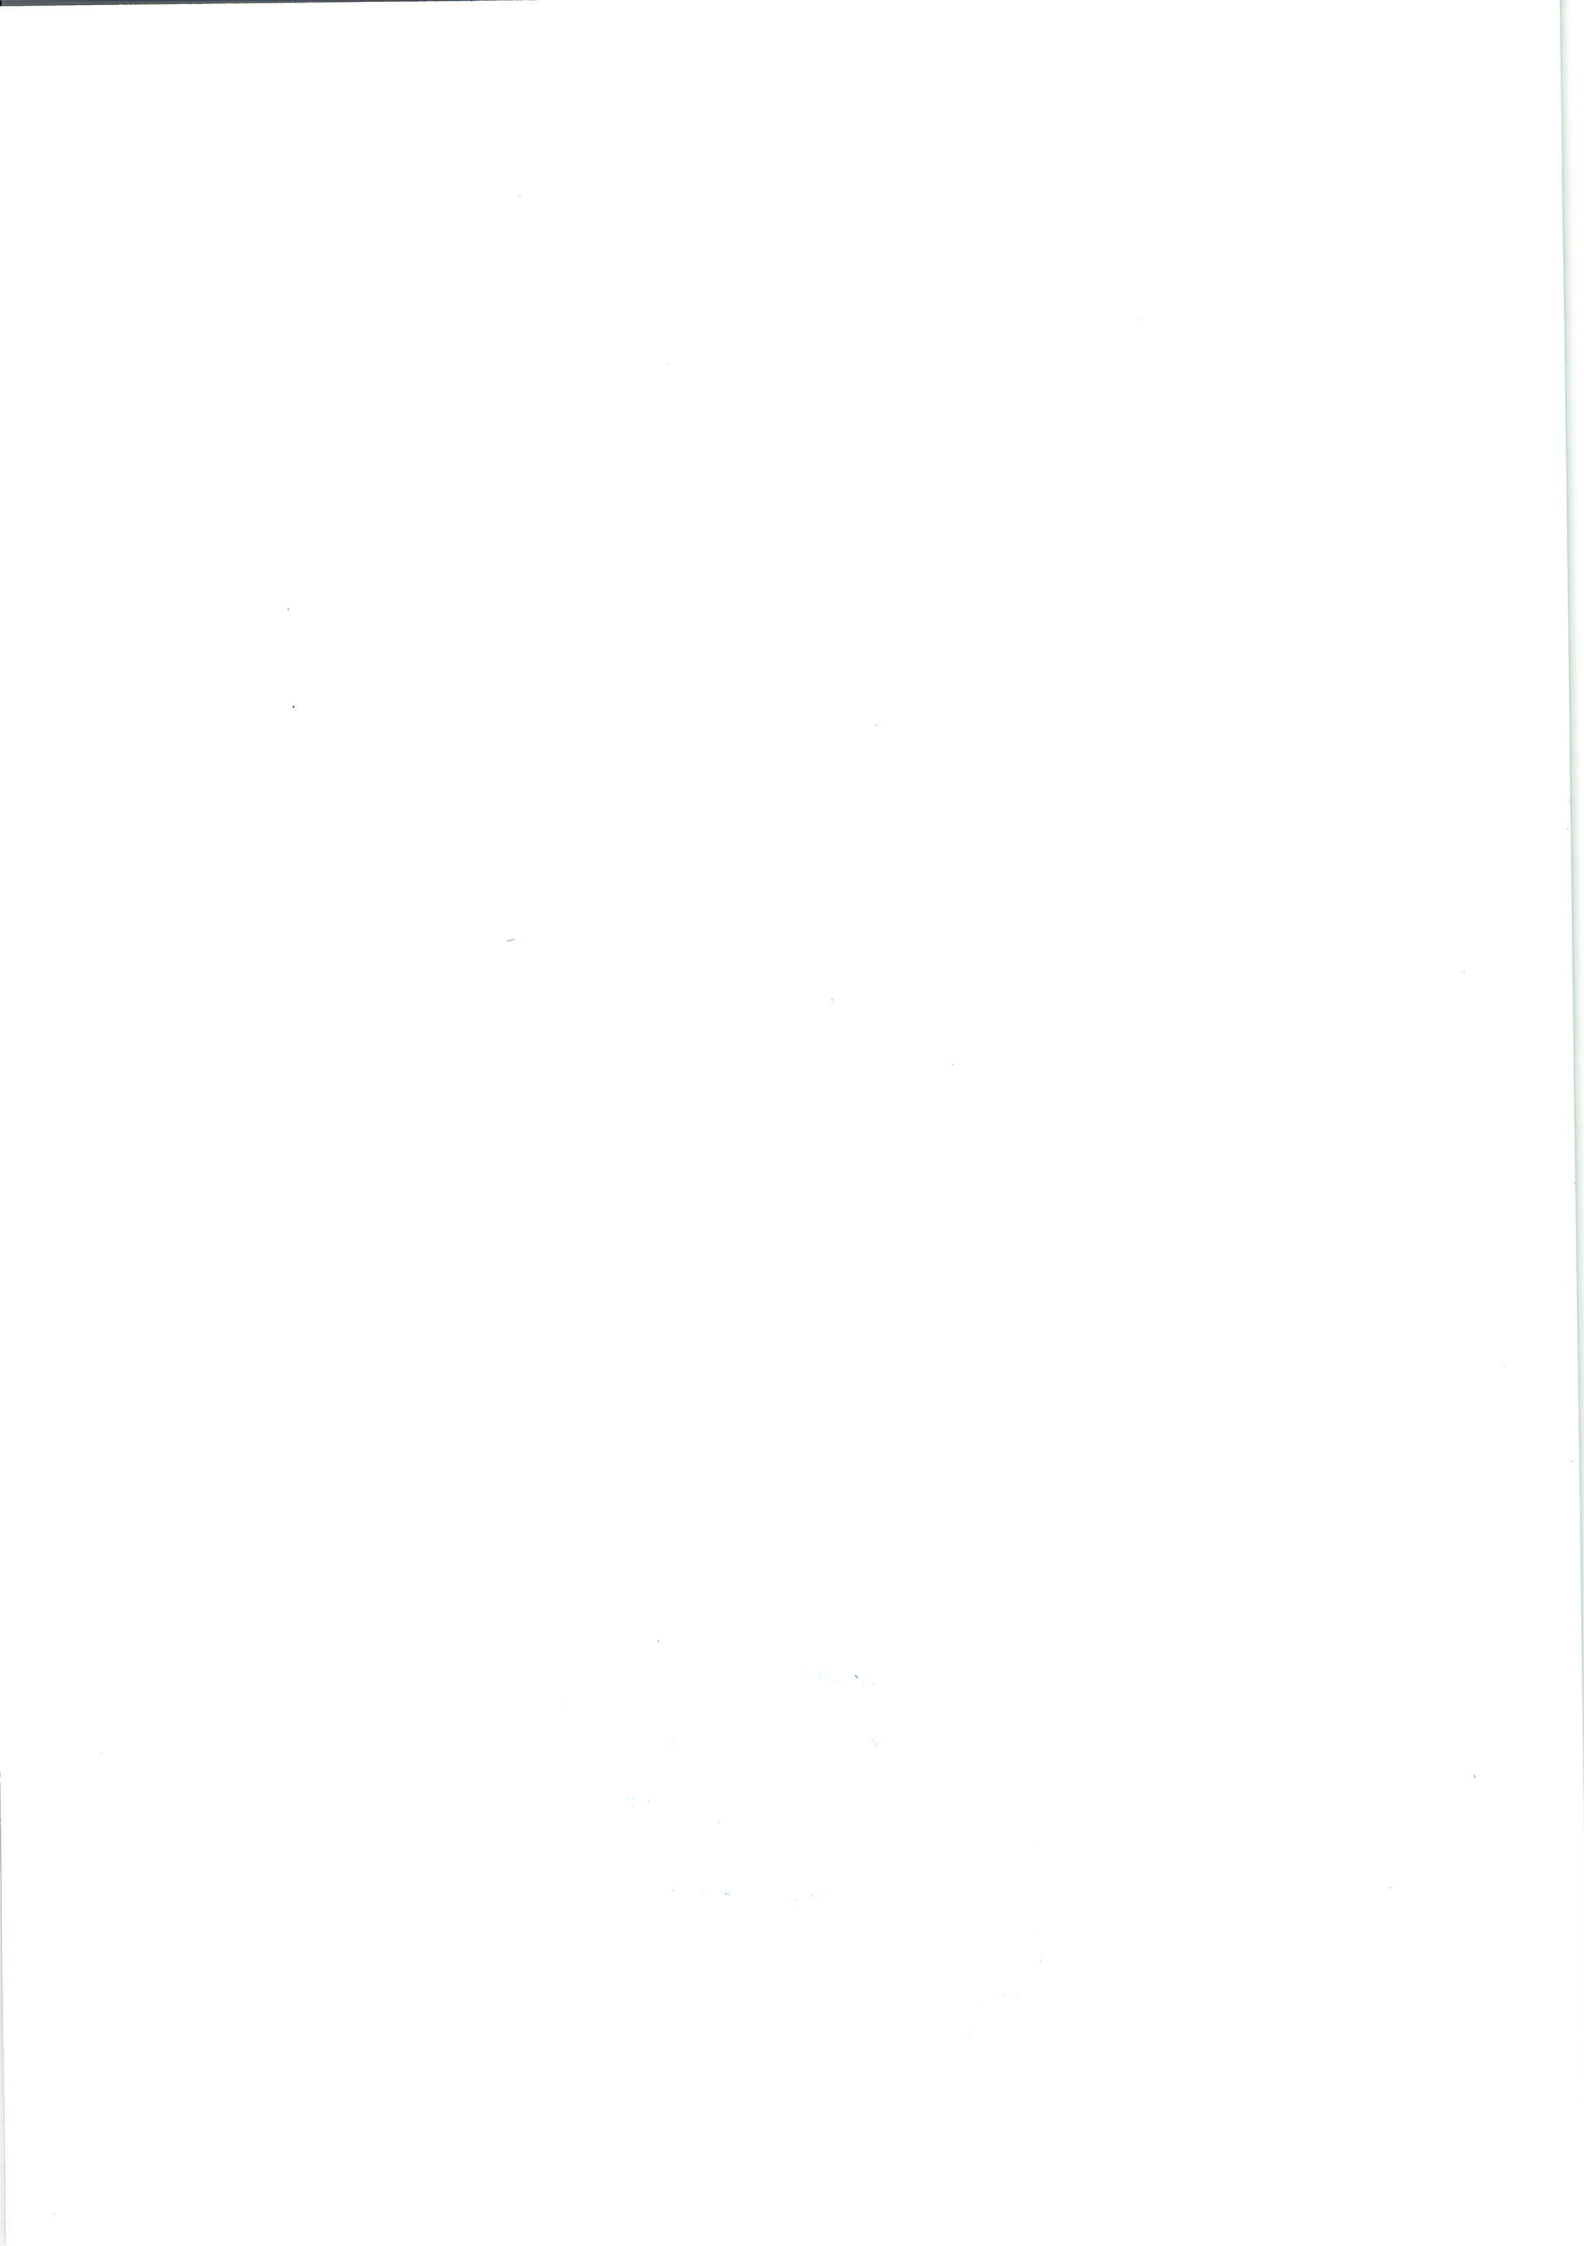

## АКТ

### Планового контроля по питанию

Срок проведения с 29.11 2022г-30.11.2022

Цель : контроль за качеством питания ( объем несъеденной пищи за завтрак и обед т.е объем отходов )

Контроль проводили: Заведующий МДОУ “ Детский сад № 140”  
Ю.Н.Жихарева, старшая медсестра Флягина Н.В., представитель от родителей  
Чекаурова А.А

В ходе проверки установлено :

Дата	Кол-во детей	Объём пищи ,выданной на завтрак и отходы после завтрака	Объем пищи выданной и несъеденной после обеда
29.11.2022	122	Объем выданной пищи на завтрак 53.4л Объем отходов 7.5л-14%	Объем выданной пищи на обед 82.8л Объем отходов 13.0л-15%
30.11.2022	119	Объем выданной пищи на завтрак 47.6л Объем отходов 7.2л-14%	Объем выданной пищи на обед 78.2л Объем отходов 13.2л-16%

Количество несъеденной пищи на завтрак и обед в проведенные сроки незначительно, что говорит о достаточном качестве питания в ДОУ

30.11.2022 Члены комиссии:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 140»  Жихарева Ю.Н

Старшая медсестра  Флягина Н.В.

Представитель родителей  Чекаурова А.А



